



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

ATTENTION:

Disconnect the electrical power supply at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** be conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

The fixture must be installed in an appropriate environment to work. In harsh environments may shorten the life or even damage the light. For type Y attachments: if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Installation Instructions:

1. Take out the LED driver and adjust the DIP switch to the desired CCT & Watt. (see Fig. 1)
2. Remove the ceiling tile and place the fixture and LED driver separately on the ceiling. (see Fig. 2)
3. Put the fixture in the ceiling grid and connect to LED driver. (see Fig. 3)
4. Remove the LED driver box cover and connect the main power cord to the driver harness as shown in the wiring diagram. (see Fig. 4)
5. Secure the driver box cover. (see Fig. 5)
6. Clip the LED driver to the frame of grid. (see Fig. 6)
7. Hang the safety rope on the frame of the grid. (see Fig. 7)
8. Place the ceiling tile back onto the ceiling grid and the installation is completed. (see Fig. 8)

FR

ATTENTION :

Couper l'alimentation électrique au niveau du panneau de service (boîte à fusibles ou à disjoncteurs). Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Seuls des électriciens qualifiés doivent installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Partie I, NEC et à tous les codes et ordonnances locaux. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement. Assurez-vous d'avoir les outils et les matériaux appropriés pour compléter l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Le luminaire doit être installé dans un environnement approprié pour fonctionner. Les environnements difficiles peuvent réduire la durée de vie du luminaire, voire l'endommager. Pour les fixations de type Y : si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

Instructions d'installation :

1. Retirez le pilote DEL et réglez le commutateur DIP à la température de couleur et à la puissance désirées. (voir Fig. 1)
2. Retirez la dalle de plafond et placez le luminaire et le pilote DEL séparément sur le plafond. (voir Fig. 2)
3. Placez le luminaire dans la grille et connectez-le au pilote DEL. (voir Fig. 3)
4. Retirez le couvercle du boîtier du pilote DEL et connectez le cordon d'alimentation principal au faisceau du pilote comme indiqué dans le schéma de câblage. (voir Fig. 4)
5. Fixer le couvercle du boîtier du pilote. (voir Fig. 5)
6. Fixer le pilote DEL au cadre de la grille. (voir Fig. 6)
7. Accrochez la corde de sécurité au cadre de la grille. (voir Fig. 7)
8. Remplacez la dalle de plafond sur la grille de plafond et l'installation est terminée. (voir Fig. 8)

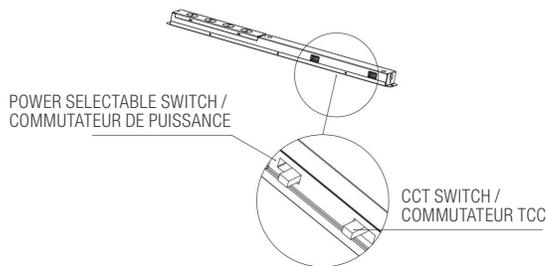


Figure 1

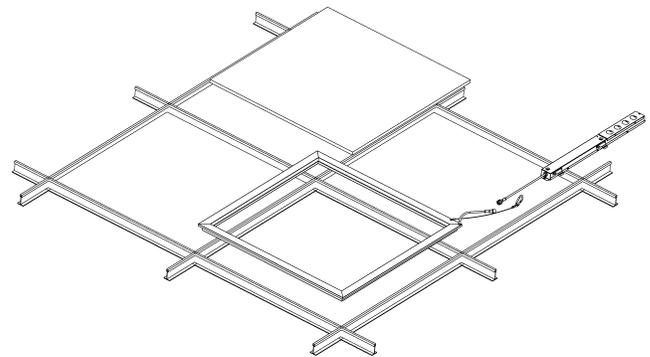


Figure 2

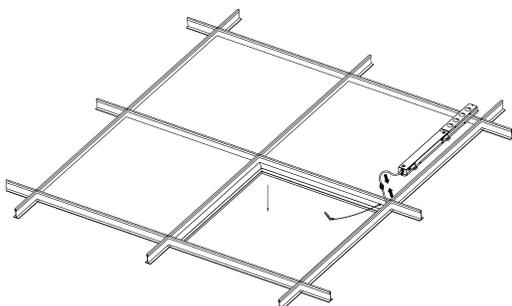


Figure 3

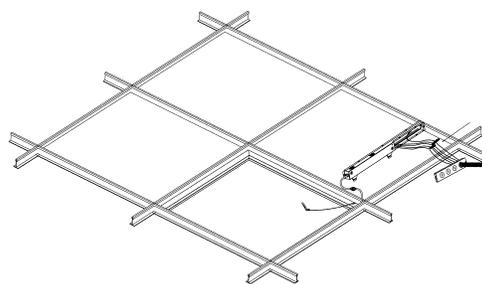
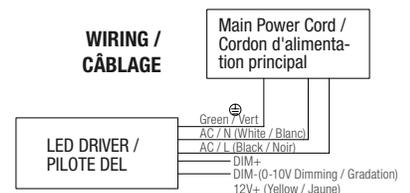


Figure 4



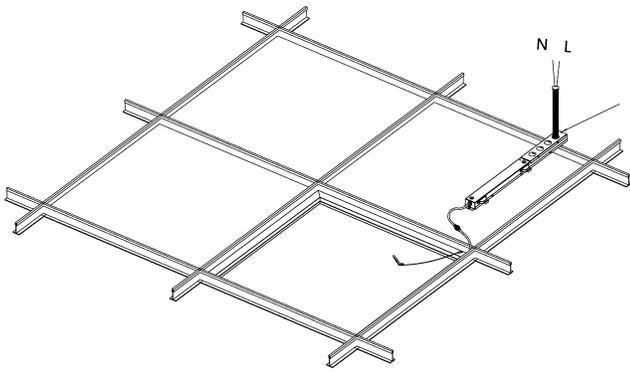


Figure 5

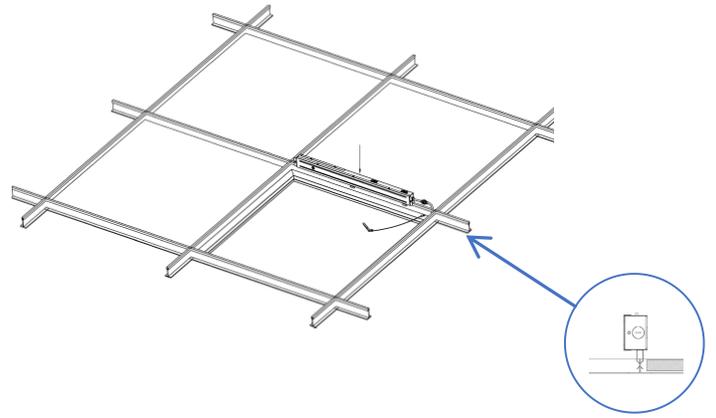


Figure 6

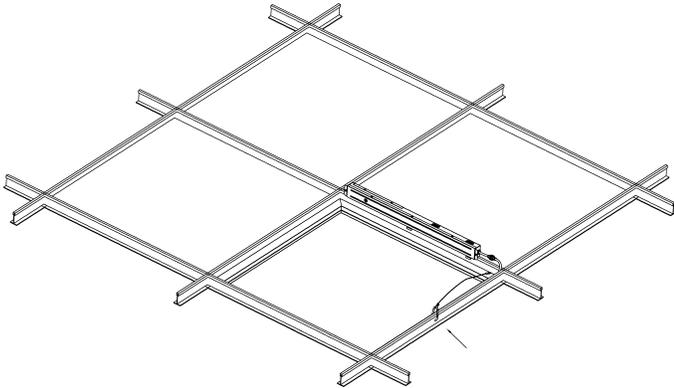


Figure 7

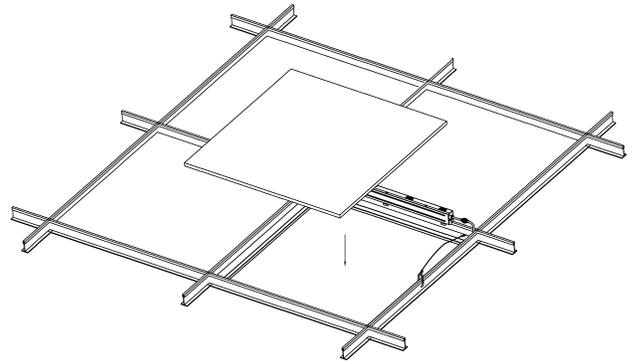


Figure 8