

# Installation Instructions / Notice de montage



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing the luminaire.

**LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

**NE** Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.  
Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** be conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment.  
Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

**FR** Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.  
Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvé par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation de cette unité. Assurez-vous d'avoir les outils et les matériaux nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

## CEILING MOUNT

1. Mount the two ceiling brackets directly to the ceiling by using suitable anchors and screws. Use the housing as drill pattern (Fig. 1).
2. Open the stainless steel clips (Fig. 2).
3. Remove lens (Fig. 3).
4. Remove reflector (Fig. 4).
5. Remove and reverse the cable gland located at one end of the housing. Insert the flexible power cable (not included) through the cable gland allowing for sufficient length of stripped cable inside the housing and tighten the cable gland (Fig. 5).
6. Make GROUND connection to supplied green grounding conductor.
7. For 120 V only luminaires (single voltage driver) make connections to the driver always observing polarity of the black (LINE) and white (NEUTRAL) conductors.
8. For luminaires operating 120V-277V, 347V unplug the driver disconnect.
9. Make connections to the driver disconnect leads always observing polarity of the black (LINE) and white (NEUTRAL) conductors. Reconnect the driver disconnect connector (Fig. 6).
10. Install the reflector by aligning and pushing the reflector onto the housing clips (Fig. 7).
11. Install the lens and secure all lens clips (Fig. 8).
12. Apply power.

## SUSPENDED MOUNT

Insert the provided "V" hooks into the housing brackets.  
Hang the "V" hooks to a chain or cable (chain and cable are not included).



## MONTAGE AU PLAFOND

1. Monter les deux supports de montage directement au plafond en utilisant les vis et ancrages appropriées. Utiliser le boîtier comme gabarit de perçage (Fig. 1).
2. Ouvrir les loquets en acier inoxydable (Fig. 2).
3. Retirer la lentille (Fig. 3).
4. Retirer le réflecteur (Fig. 4).
5. Enlever et inverser le presse-étoupe situé a une extrémité du boîtier. Insérer le câble d'alimentation flexible (non inclus) à travers le presse-étoupe en gardant une longueur suffisante de câble dénudé à l'intérieur du boîtier, et serrer le presse-étoupe (Fig. 5).
6. Raccorder le fil vert à la mise a la terre.
7. Pour les luminaires alimentés à 120 V seulement (contrôleur de DEL avec voltage unique) Raccorder le contrôleur de DEL en respectant les polarités, le noir pour la PHASE et le blanc pour le NEUTRE.
8. Pour les luminaires alimentés à 120V-277V, 347 débrancher le connecteur.
9. Raccorder le contrôleur de DEL en respectant les polarités, le noir pour la PHASE et le blanc pour le NEUTRE. Reconnecter le connecteur (Fig. 6).
10. Remettre le réflecteur en l'alignant et en poussant sur les fixations du boîtier (Fig. 7).
11. Remettre la lentille et fixer les loquets (Fig. 8).
12. Mettre sous tension.

## MONTAGE À SUSPENSION

Insérer les crochets à ressort en "V" fournis dans les supports de montage.  
Suspendre les crochets à ressort en "V" à une chaîne ou à un câble (chaîne et câble non fournis).

## LUMINAIRES DIMENSIONS AND DRILL PATTERNS / DIMENSIONS DES LUMINAIRES ET GABARIT DE PERÇAGE

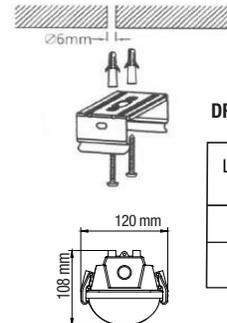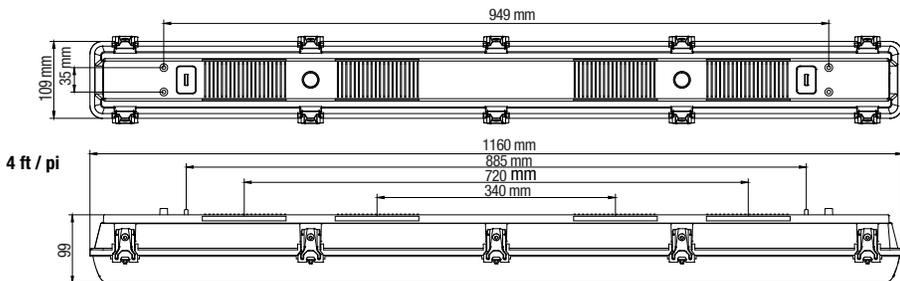

## DRILL PATTERNS / GABARIT DE PERÇAGE

LUMINAIRE	DRILL PATTERN DIMENSIONS DIMENSIONS DU GABARIT DE PERÇAGE
4 ft / pi	37 3/8" (949 mm)
8 ft / pi	55 1/8" (1400 mm)

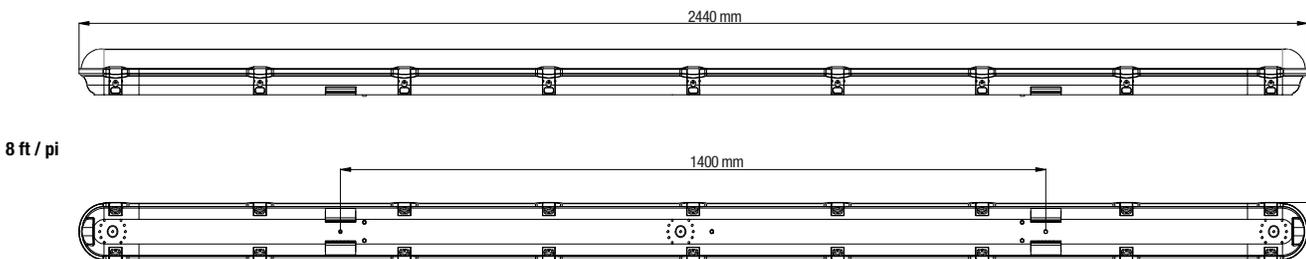


Fig. 1

# Installation Instructions / Notice de montage

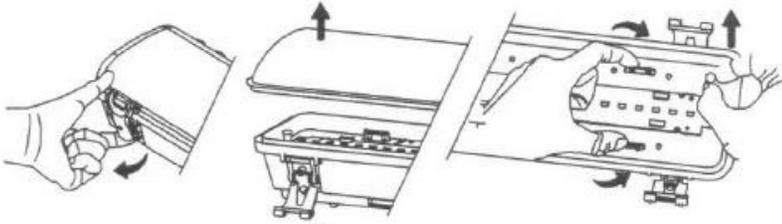


Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

NOTE: IMAGES MAY NOT REFLECT YOUR EXACT MODEL AND ARE FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.  
 NOTE: LES IMAGES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT.




Fig. 5

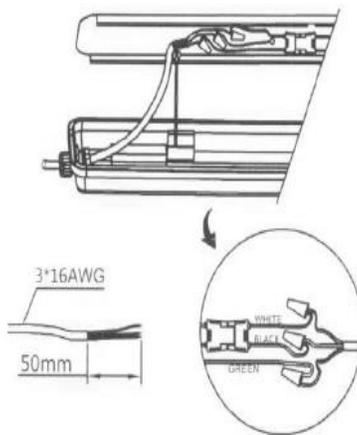


Fig. 6

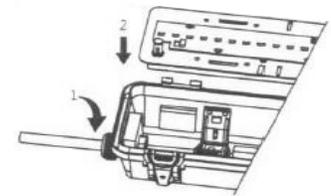


Fig. 7


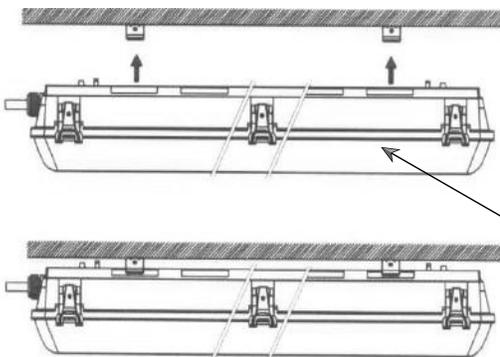


Fig. 8

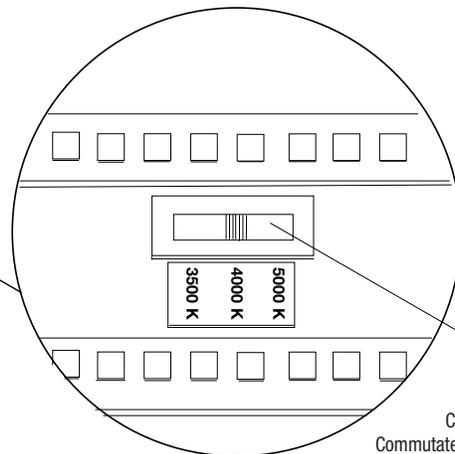

CCT select switch (offered in 4 ft version only)  
 Commutateur CCT (offert en version 4 pieds seulement)