



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing luminaire.

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

**EN** Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

**FR** Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

## WALL MOUNTING

1. Remove the luminaire housing from back cover. Use a flat blade screwdriver to open. Insert screwdriver into the slots of mounting clips (follow Fig. 1) and gently pry off the back cover.
2. Back cover is supplied with keyhole slots stamped. Knock out the central hole and the other holes suitable for mounting the unit on junction box.
3. If wall mounting over a junction box, feed the unit wires through the center knockout and make supply connections into the junction box. Install the back cover on the wall over the junction box, using mounting screws (not provided). (Fig. 2)
4. Attach the circuit board leads connectors to the battery inside the luminaire housing.
5. Snap the back cover to luminaire housing.
6. Restore power and press the test button or use a spotlight like remote for using laser test. The battery powered lamps will come on and the AC light will turn off (Fig. 1).
7. Adjust lamp heads on the right position (Fig. 2).

## ELECTRICAL CONNECTIONS

1. Verify the power is off before installation.
2. Connect ground (green) lead to suitable ground.
3. Connect fixture common (white) lead to supply common (white) lead.
4. Determine supply voltage for fixture. Connect hot lead (black for 120 V or RED for 347 V) to supply hot lead.

**WARNING!** Cap unused fixture lead with wire nut.

## LAMP REPLACEMENT

1. Insert screwdrivers into the lens slot (follow Fig. 2 detail) and gently pry off the lens.
2. Install new lamp.

## MONTAGE MURALE

1. Enlever le boîtier de luminaire du couvercle arrière. Utiliser un tournevis à lame plate pour ouvrir. Insérer le tournevis dans les fentes des agrafes (suivez la Fig. 1) et retirer doucement le couvercle arrière.
2. Le couvercle arrière offre des fentes en trou de serrure estampées. Défoncer le trou central et les autres trous appropriés pour le montage de l'unité sur la boîte de jonction.
3. Si le montage mural est fait sur une boîte de jonction, insérer les fils de l'unité dans la débouchure centrale et faire les connections d'alimentation électrique dans la boîte de jonction. Installer le couvercle arrière sur le mur par-dessus la boîte de jonction, avec les vis de montage (non fournis). (Fig. 2)
4. Brancher le raccord des fils électriques de la carte de circuit à la batterie situé dedans le boîtier du luminaire.
5. Fixer le couvercle arrière au boîtier du luminaire.
6. Rétablir l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton de test ou utiliser une lumière projetée comme télécommande pour l'utilisation de test laser. Les lampes seront alors alimentées par la batterie et viendront s'allumer et le voyant lumineux CA en fonction s'éteindra (Fig. 1).
7. Ajuster la direction des phares dans la position appropriée (Fig. 2).

## CONNECTIONS ÉLECTRIQUES

1. Vérifier si l'alimentation électrique est coupée avant l'installation.
  2. Connecter le fil de mise à la terre (vert) dans un endroit de mise à la terre approprié.
  3. Connecter le fil neutre (blanc) de l'unité au conducteur NEUTRE de la source.
  4. Déterminer la tension d'alimentation électrique pour l'unité. Connectez le fil actif de la fixture au conducteur VIVANT de la source (noir pour 120 V ou rouge pour 347 V).
- ATTENTION!** Isolez le fil électrique non utilisé avec une marette.

## REPLACEMENT DE LA LAMPE

1. Insérer le tournevis dans la fente (suivez le détail dans la Fig. 2) et retirer doucement la lentille.
2. Installer la nouvelle ampoule.

### REMOVE THE BACK COVER / ENLEVER LE COUVERCLE ARRIÈRE

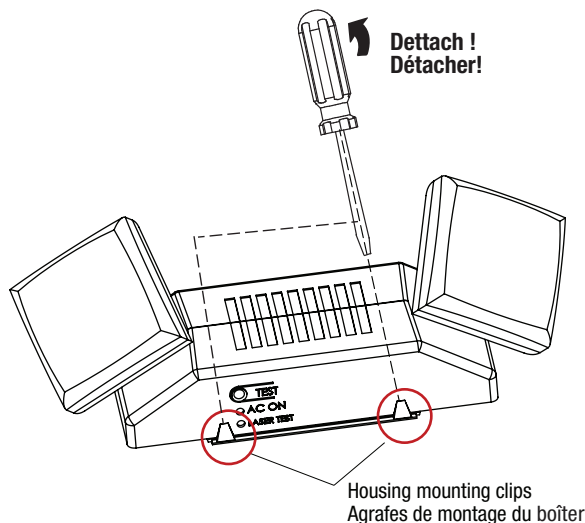


Fig. 1

### WALL MOUNTING / MONTAGE MURALE

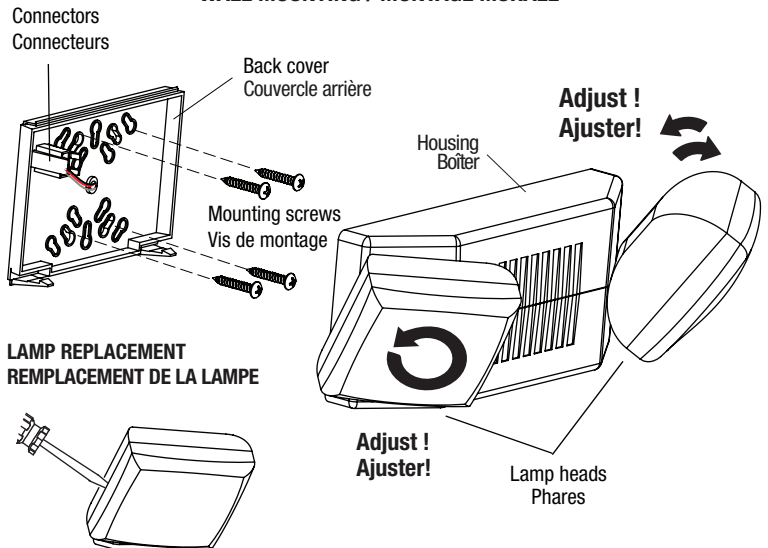


Fig. 2